

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2203030766
Date d'édition: 28/03/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 MELUN

EXPERT



DA MOTA GOMES telmo
06 02 59 05 48
Certification n° : C004-SE07-2019
Décernée par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

1 Square Beauregard
77140 Nemours



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DA MOTA GOMES
telmo

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPÉRAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



| Révision | Date | Objet |
|------------------|------------|------------------------------------|
| Version initiale | 17/03/2022 | Établissement du Dossier Technique |
| | | |

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE | ADRESSE |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Donneur d'ordre | HABITAT 77 | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 MELUN |
| Propriétaire | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE | 10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun |
| Accompagnateur | Sans accompagnateur | |

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM DE L'EXPERT | ORGANISME DE CERTIFICATION | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DA MOTA GOMES telmo | QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS | C004-SE07-2019 | 13/07/2019 | 12/07/2024 |

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|---|------------------|------------------|
|  Axa | 3912280604 | 31/12/2022 |

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



| LABORATOIRE | N°ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE |
|-------------|------------------------|---|
| MYEASLAB | 50503704400706 | Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN |

> SOMMAIRE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS | 2 |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE | 7 |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 19 |
| 6. | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 21 |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES | 39 |
| 8. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION | 48 |

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 1 Square Beauregard
77140 Nemours

Numéro de mission : MA2203030766

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 17/03/2022

| Documents demandés | Documents remis |
|--|-----------------|
| Plan/Croquis du bâtiment | Non |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier | Non |
| Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

| | |
|-------------------|--|
| Extérieur : | Façade Sud, Façade Nord, Façade Est, Façade Ouest, Local poubelle, Local 2 |
| Rez de chaussée : | Hall, Palier, Local |
| Sous-Sol : | Cage d'escalier, Cave |
| 1er étage : | Demi- Palier 1 |
| 2ème étage : | Demi- Palier 2 |
| 3ème étage : | Demi- Palier 3 |
| 4ème étage : | Demi- Palier 4 |

Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce | Zone |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Extérieur | Façade Sud | Façade |
| | Façade Nord | Façade |
| | Façade Est | Façade |
| | Façade Ouest | Façade |
| | Façade Sud | Garde corps |
| | Façade Nord | Garde corps |
| | Façade Est | Garde corps |
| | Façade Ouest | Garde corps |
| Sous-Sol | Cage d'escalier | Mur de refend |
| Rez de chaussée | Hall | Mur de refend |
| | Palier | Mur de refend |
| 1er étage | Demi- Palier 1 | Mur de refend |
| | Palier 1 | Mur de refend |
| 2ème étage | Demi- Palier 2 | Mur de refend |
| | Palier 2 | Mur de refend |
| 3ème étage | Demi- Palier 3 | Mur de refend |
| | Palier 3 | Mur de refend |
| 4ème étage | Demi- Palier 4 | Mur de refend |
| | Palier 4 | Mur de refend |
| Rez de chaussée | Hall | Plafond |
| | Palier | Plafond |
| | Local | Plafond |
| 1er étage | Demi- Palier 1 | Plafond |
| | Palier 1 | Plafond |
| 2ème étage | Demi- Palier 2 | Plafond |
| | Palier 2 | Plafond |
| 3ème étage | Demi- Palier 3 | Plafond |
| | Palier 3 | Plafond |
| 4ème étage | Demi- Palier 4 | Plafond |
| | Palier 4 | Plafond |
| Rez de chaussée | Palier | sol/plafond |
| 1er étage | Palier 1 | sol/plafond |
| 2ème étage | Palier 2 | sol/plafond |
| 3ème étage | Palier 3 | sol/plafond |
| 4ème étage | Palier 4 | sol/plafond |
| Sous-Sol | Cave | Plafond |
| Extérieur | Local poubelle | Plafond |
| | Local poubelle | Plafond |
| | Local 2 | Plafond |

Descriptif des travaux :

Mise aux normes des installations électriques

- Réfection des halls et cages d'escalier (éclairage, peinture, révision des façades de gaines techniques...)
- Remplacement de l'interphonie
- Réfection des entrées de bâtiments et ré-affectation des locaux libres en RDC (locaux vélos, poussettes)
- Création d'une nouvelle loge gardien en RDC
- Remise en fonctionnement du parking souterrain

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant | - |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant | - | |

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE


Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé | Surface indicative |
|---------|--|--|-------------|--|--------------------|
| ZPSO008 | Rez de chaussée -- 1er étage -- 2ème étage -- 3ème étage -- 4ème étage | Palier -- Palier 1 -- Palier 2 -- Palier 3 -- Palier 4 | sol/plafond | <u>Analyse : P016</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) | 5U |
| ZPSO014 | Extérieur | Local 2 | Plafond | <u>Analyse : P022</u> - Phase 2 Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Absence d'amiante) | 7U |


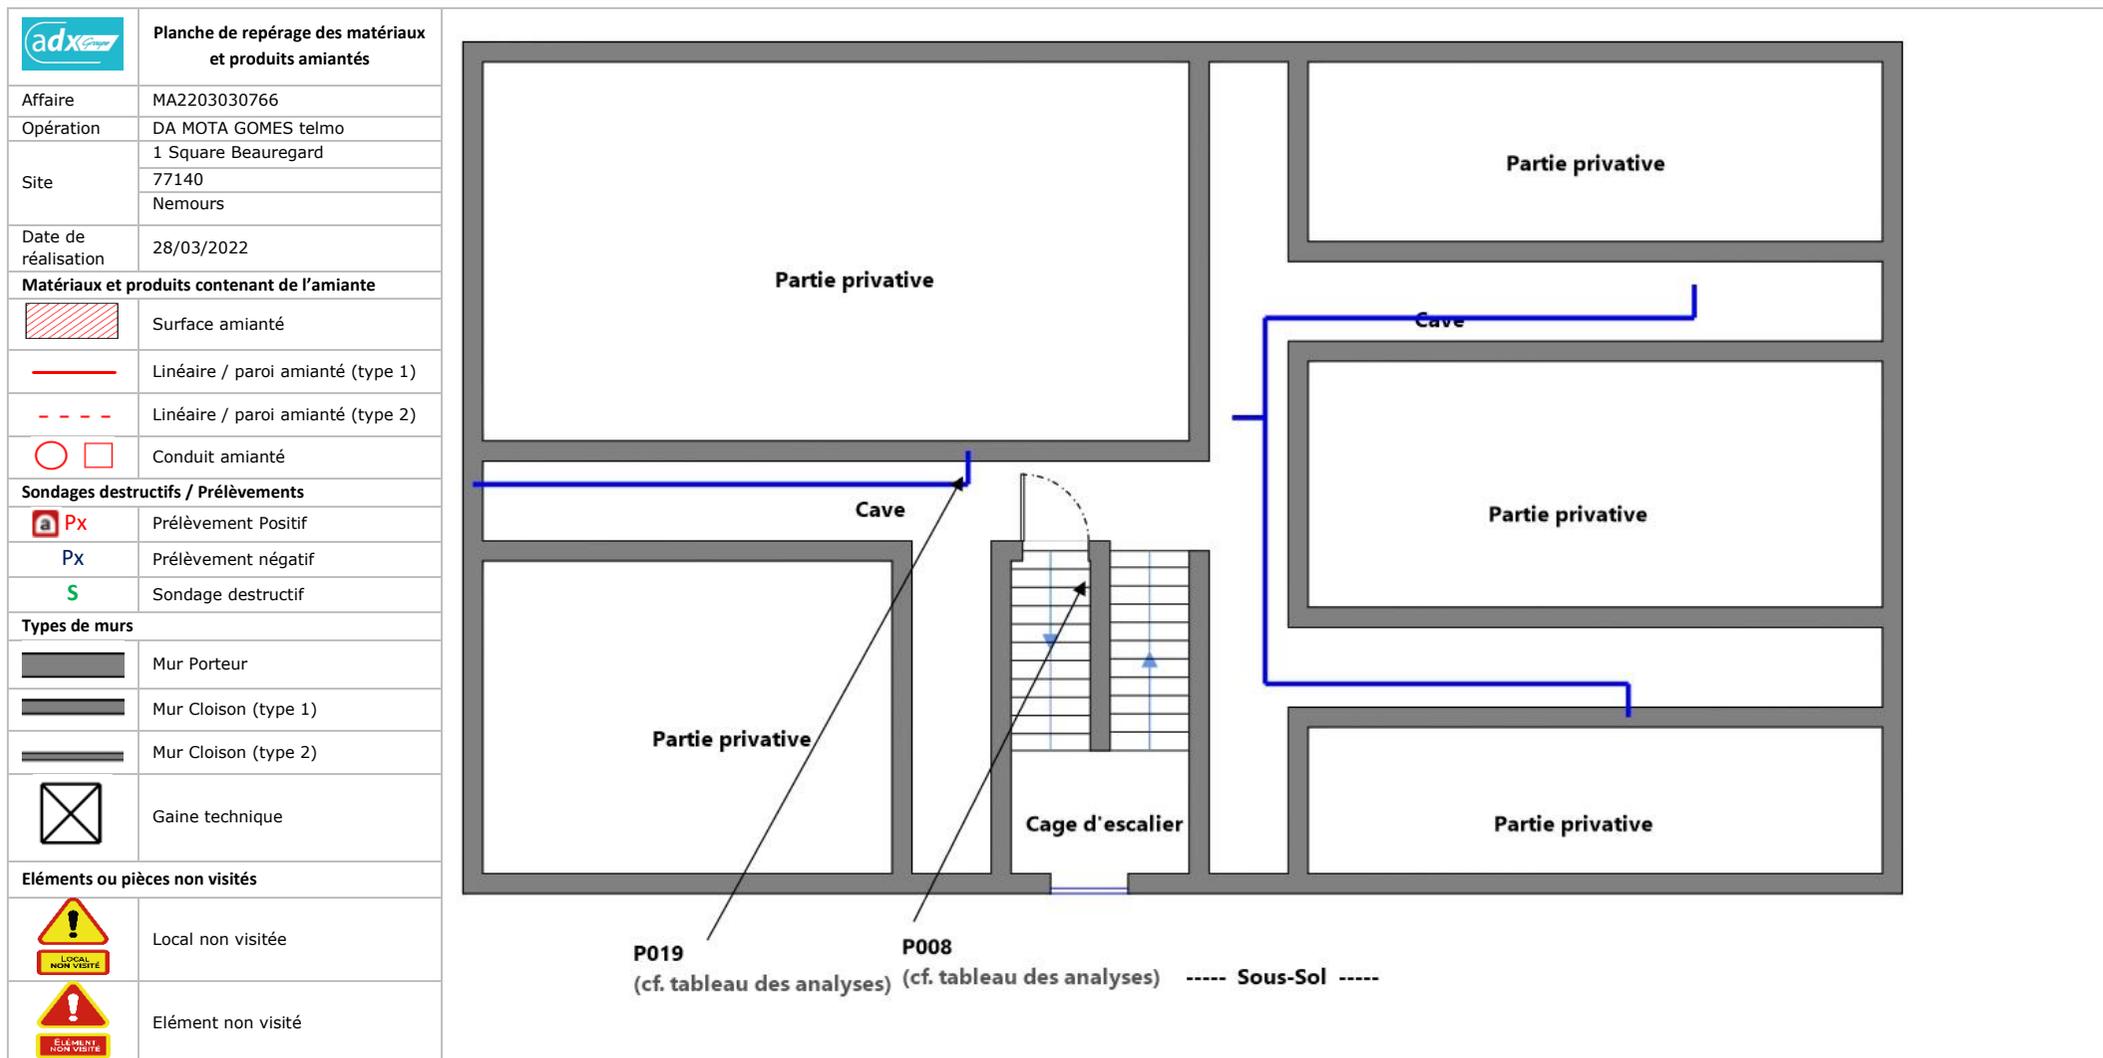


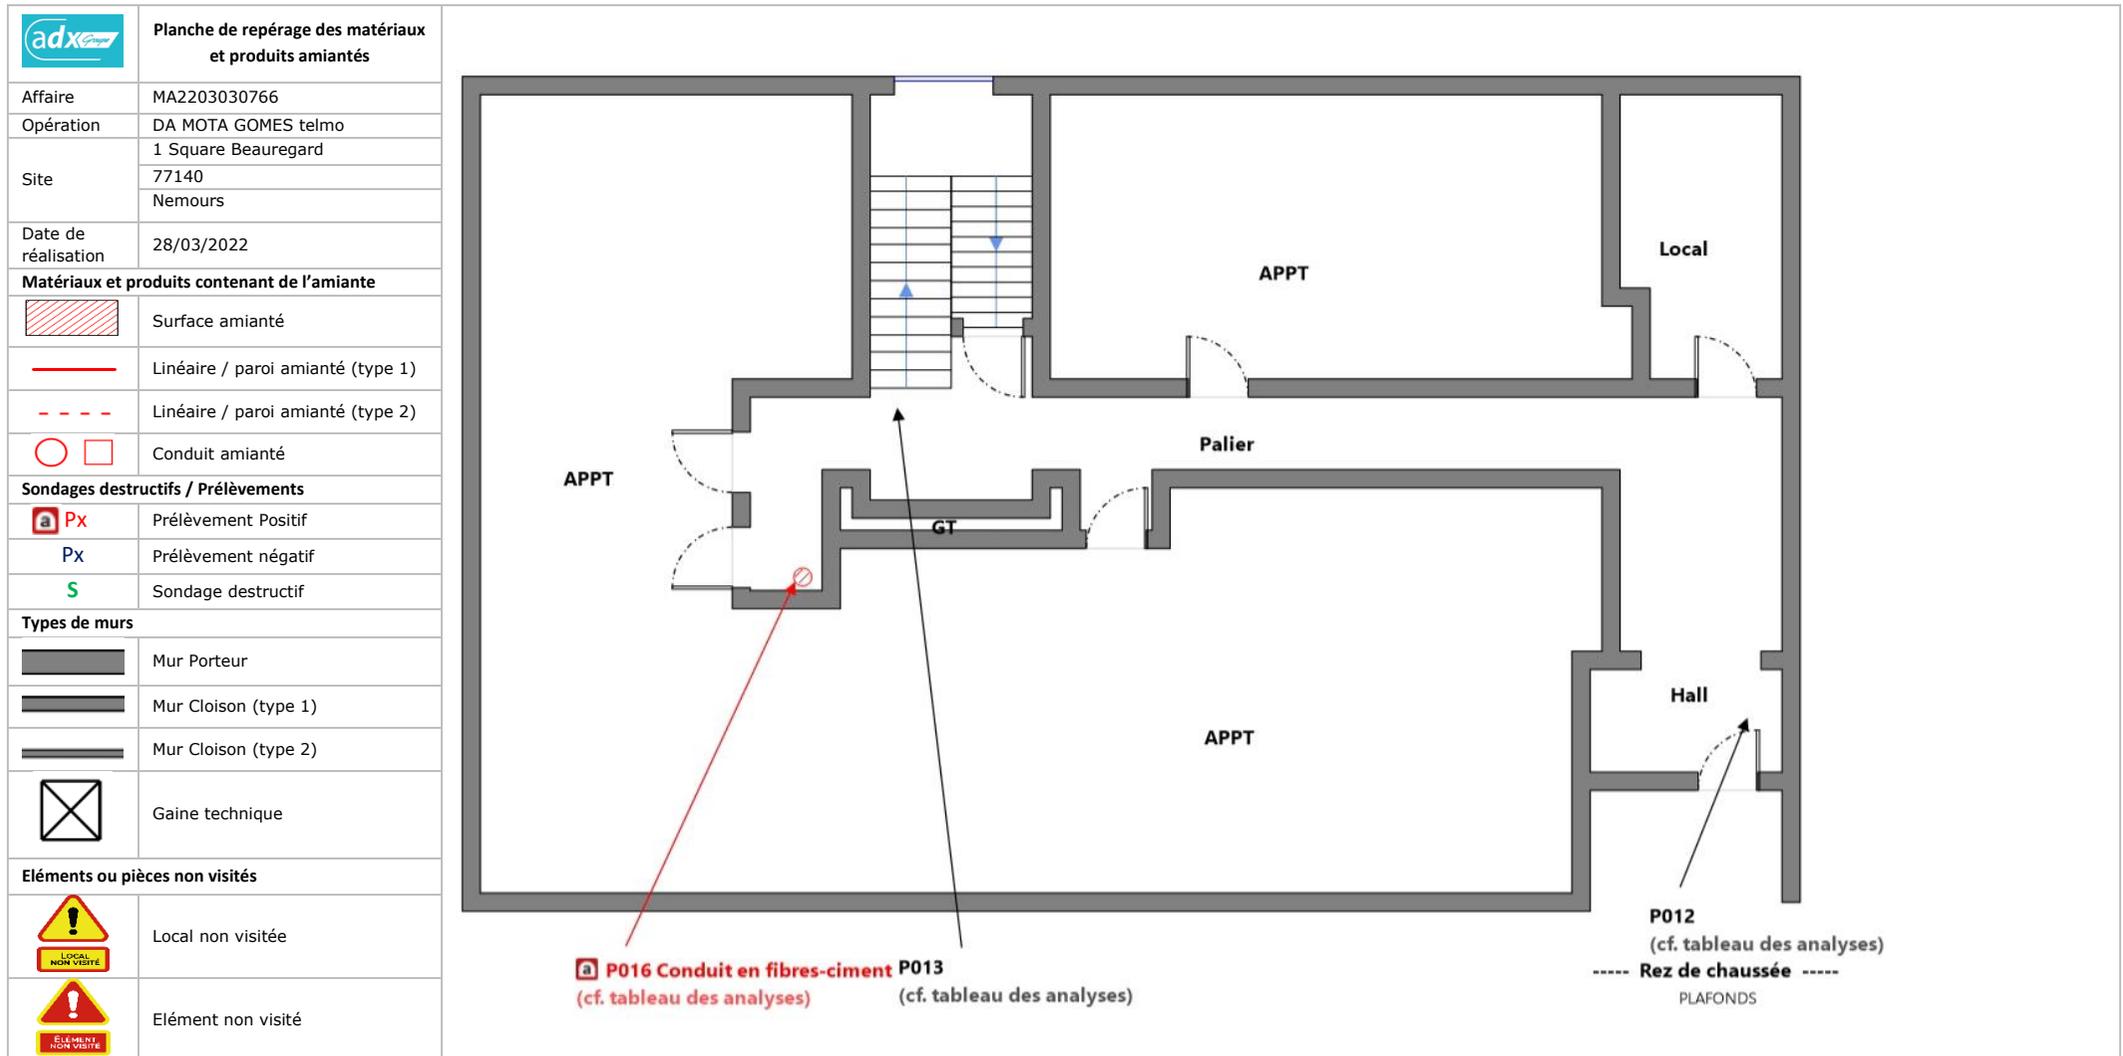

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 1 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |

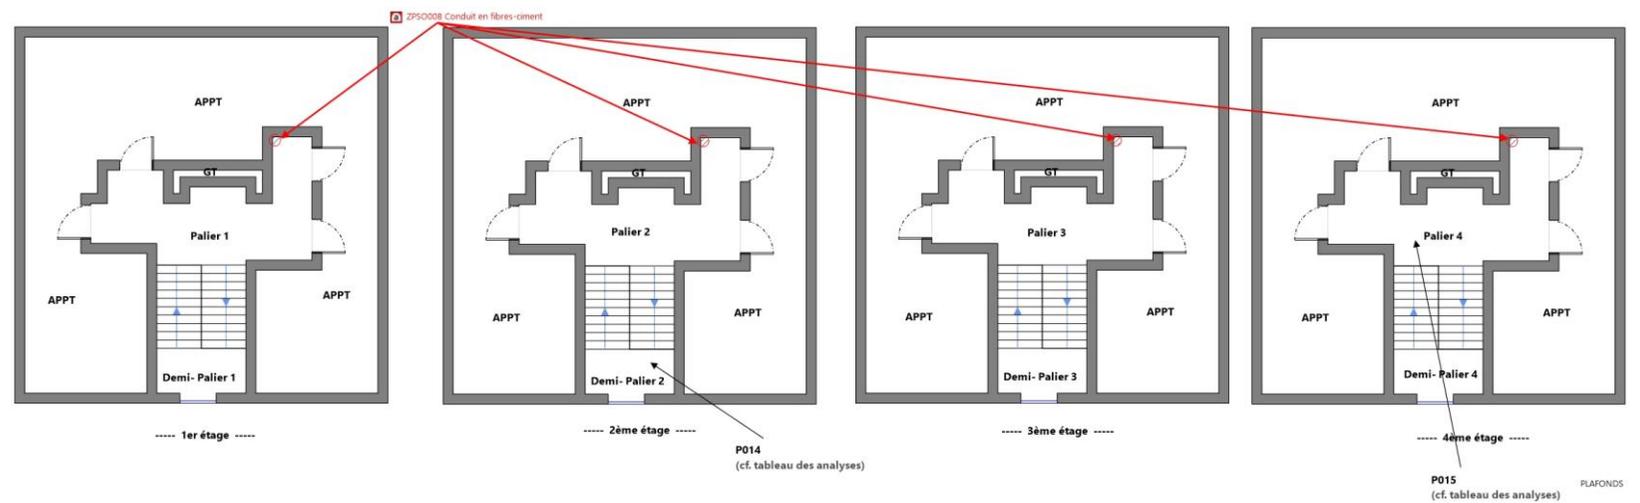

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 1 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

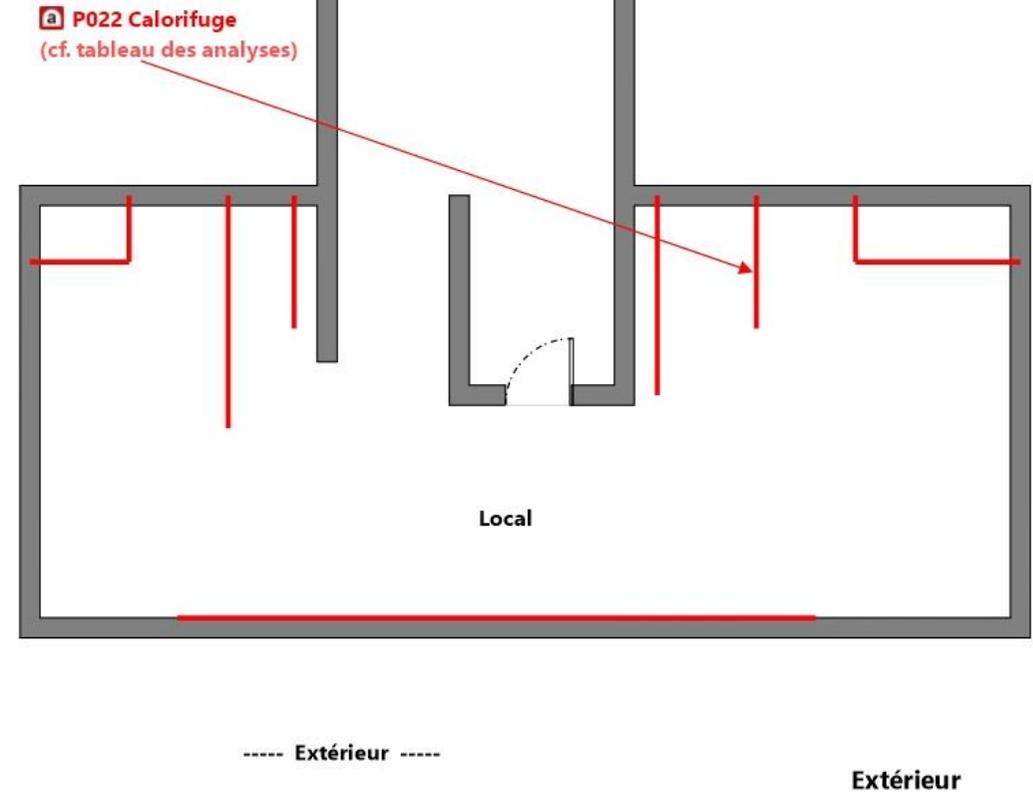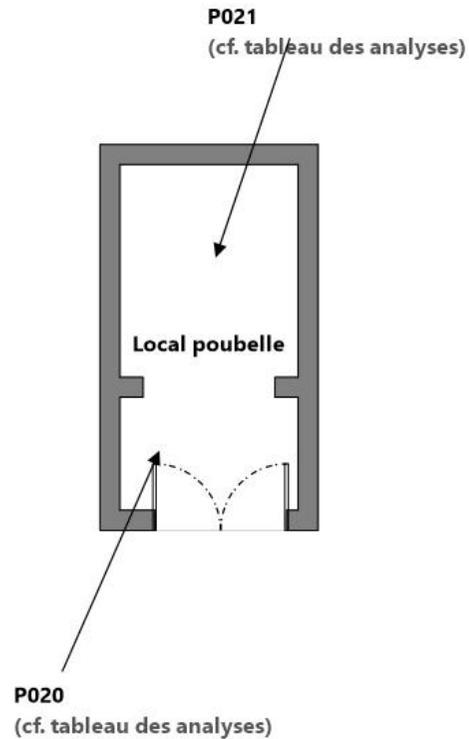

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 1 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |



P006
(cf. tableau des analyses)

P001
(cf. tableau des analyses)

Façade Sud

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 1 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |



P003
(cf. tableau des analyses)

Façade Est

| | |
|---|--|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo 1 Square Beauregard 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |



P002
(cf. tableau des analyses)

P007
(cf. tableau des analyses)

Façade Nord


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 1 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |



P004
(cf. tableau des analyses)

Façade Ouest

| | |
|---|--|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo 1 Square Beauregard 77140 Nemours |
| Site | |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

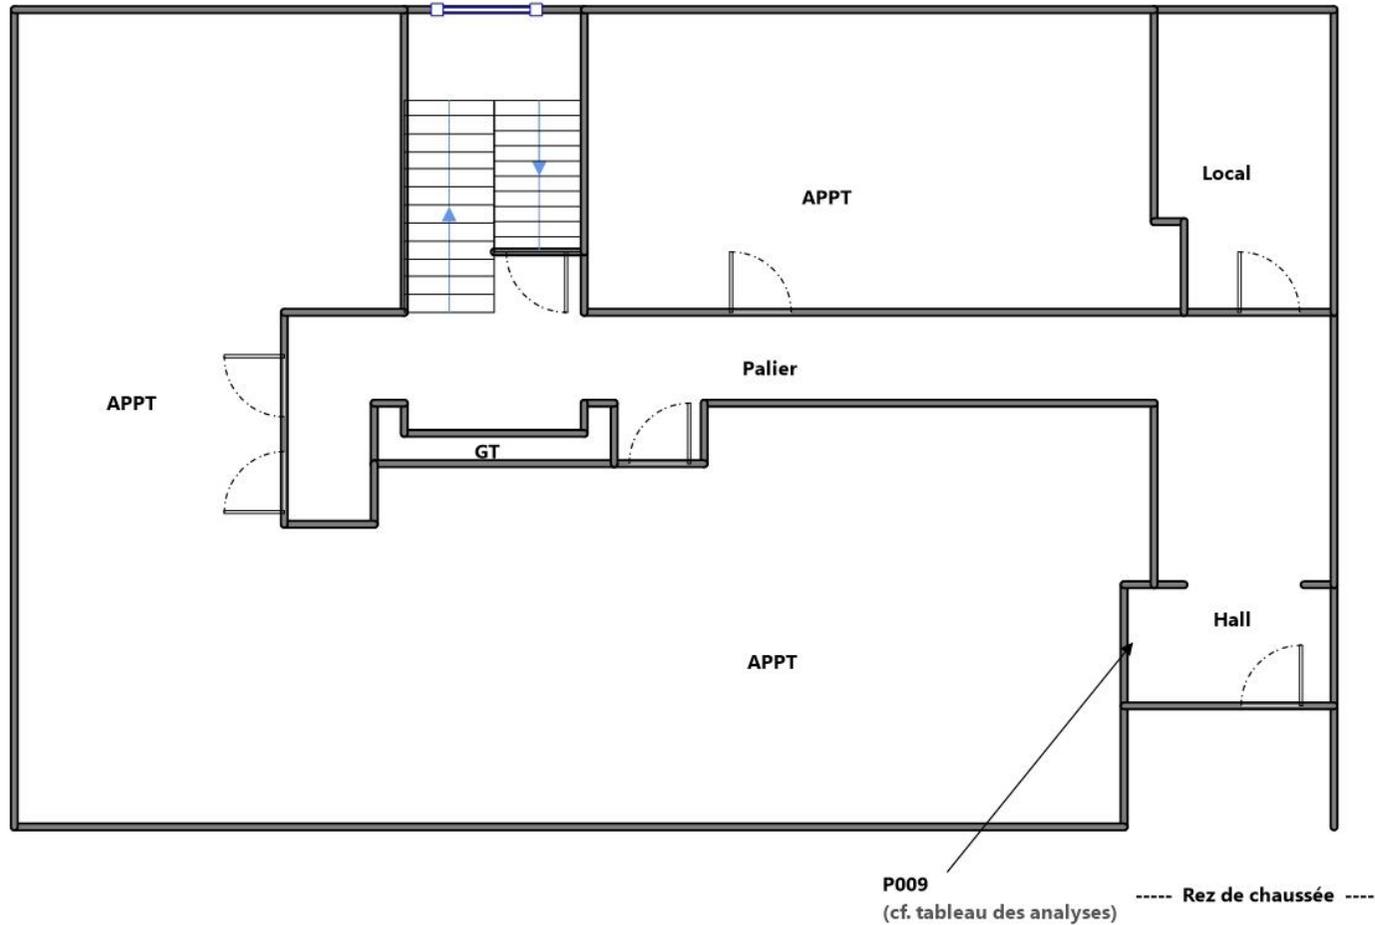

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030766 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo 1 Square Beauregard |
| Site | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |

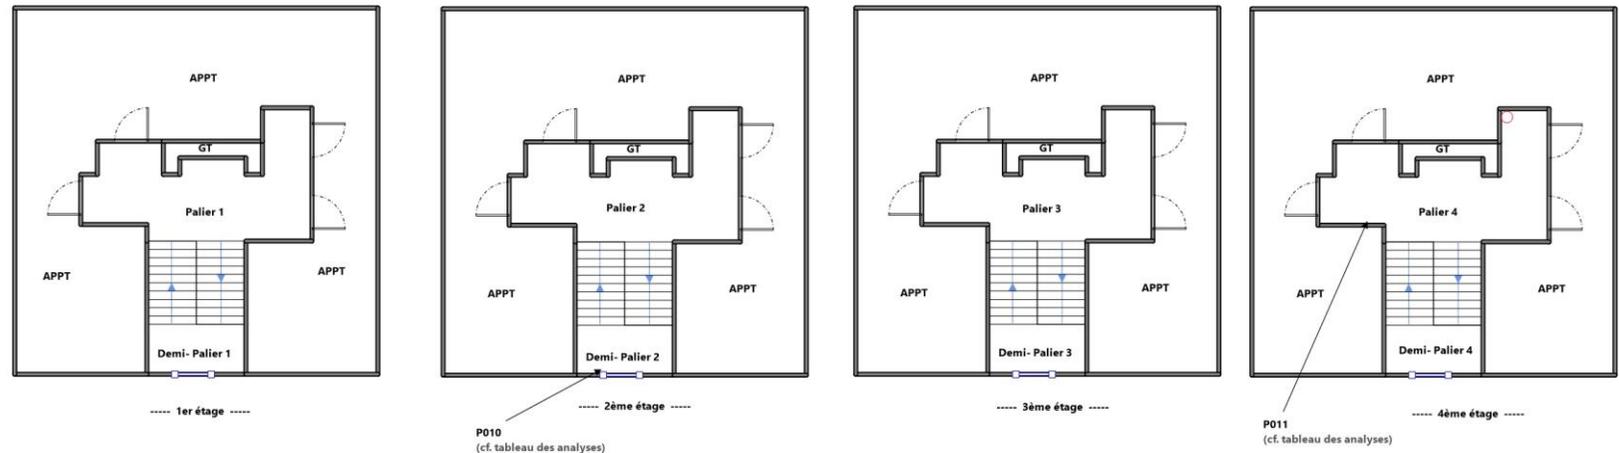


Tableau des analyses effectuées:

| Echantillon | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|---|--|----------------------|
| P001 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P003 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture décorative | - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture décorative | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche2: Peinture | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment | - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle de dalles | - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) + (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 2 Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante | Présence d'amiante |

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | X |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

| ZPSO001 : Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---|--|---|
| Niveau : Extérieur | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Façade Sud | 1 | Façade | Oui Extérieur - Façade Sud : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P001, réf. labo.: 22EK027072-001 MA2203030766/P002, réf. labo.: 22EK027072-002 MA2203030766/P003, réf. labo.: 22EK027072-003 MA2203030766/P004, réf. labo.: 22EK027072-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p> |  |
| Façade Nord | 2 | Façade | Oui Extérieur - Façade Nord : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P001, réf. labo.: 22EK027072-001 MA2203030766/P002, réf. labo.: 22EK027072-002 MA2203030766/P003, réf. labo.: 22EK027072-003 MA2203030766/P004, réf. labo.: 22EK027072-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|--|--|--|
| Façade Est | 3 | Façade | Oui Extérieur - Façade Est : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P001, réf. labo.: 22EK027072-001 MA2203030766/P002, réf. labo.: 22EK027072-002 MA2203030766/P003, réf. labo.: 22EK027072-003 MA2203030766/P004, réf. labo.: 22EK027072-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante</p> | |
| Façade Ouest | 4 | Façade | Oui Extérieur - Façade Ouest : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P001, réf. labo.: 22EK027072-001 MA2203030766/P002, réf. labo.: 22EK027072-002 MA2203030766/P003, réf. labo.: 22EK027072-003 MA2203030766/P004, réf. labo.: 22EK027072-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p> | |

ZPSO003 : Peinture décorative

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|-------------|---|--|---|-------------------------|
| Façade Sud | 1 | Garde corps | Oui Extérieur - Façade Sud : Garde corps | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P006, réf. labo.: 22EK027072-005 MA2203030766/P007, réf. labo.: 22EK027072-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante</p> | |
| Façade Nord | 2 | Garde corps | Oui Extérieur - Façade Nord : Garde corps | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P006, réf. labo.: 22EK027072-005 MA2203030766/P007, réf. labo.: 22EK027072-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante</p> | |
| Façade Est | 3 | Garde corps | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P006, réf. labo.: 22EK027072-005 MA2203030766/P007, réf. labo.: 22EK027072-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006, P007</p> | Idem photo : P006; P007 |
| Façade Ouest | 4 | Garde corps | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P006, réf. labo.: 22EK027072-005 MA2203030766/P007, réf. labo.: 22EK027072-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006, P007</p> | Idem photo : P006; P007 |

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Sous-Sol

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------------|---------------|---|--|--|---|
| Cage d'escalier | 1 | Mur de refend | Oui Sous-Sol - Cage d'escalier : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante</p> |  |

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------------|---|--|---|-------------------------------|
| Hall | 1 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Hall : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> | |
| Palier | 2 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|--|---|---|
| Demi- Palier 1 | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |
| Palier 1 | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |
| Demi- Palier 2 | 5 | Mur de refend | Oui 2ème étage - Demi- Palier 2 : Mur A | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|--|---|-------------------------------|
| Palier 2 | 6 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |
| Demi-Palier 3 | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |
| Palier 3 | 8 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |

| | | | | | | |
|----------------|----|---------------|---|---|---|---|
| Demi- Palier 4 | 9 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010, P011 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010, P011</p> | Idem photo : P009; P010; P011 |
| Palier 4 | 10 | Mur de refend | Oui 4ème étage - Palier 4 : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P009, réf. labo.: 22EK027072-008 MA2203030766/P010, réf. labo.: 22EK027072-009 MA2203030766/P011, réf. labo.: 22EK027072-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |

4 - Plafonds et faux plafonds

| ZPSO006 : Couche2: Peinture | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---|--|---|---|
| Niveau : Rez de chaussée | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Hall | 1 | Plafond | Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-011 <u>Description:</u> Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) Absence d'amiante |  |

ZPSO007 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|
| Palier | 1 | Plafond | Oui Rez de chaussée - Palier : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Local | 2 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |
| Demi- Palier 1 | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|--|--|---|
| Palier 1 | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p>Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |
| Demi- Palier 2 | 5 | Plafond | Oui 2ème étage - Demi- Palier 2 : Plafond | <p>Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> |  |
| Palier 2 | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p>Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|--|--|-------------------------------|
| Demi- Palier 3 | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |
| Palier 3 | 8 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |
| Demi- Palier 4 | 9 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p> | Idem photo : P013; P014; P015 |

| | | | | | | |
|----------|----|---------|--|--|--|--|
| Palier 4 | 10 | Plafond | Oui 4ème étage - Palier 4 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203030766/P013, réf. labo.: 22EK027072-012 MA2203030766/P014, réf. labo.: 22EK027072-013 MA2203030766/P015, réf. labo.: 22EK027072-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p> | |
|----------|----|---------|--|--|--|--|

ZPSO012 : Colle de dalles

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|---------|---|---|---|-------|
| Local poubelle | 1 | Plafond | Oui Extérieur - Local poubelle : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-017 <u>Description:</u> Colle de dalles <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Colle de dalles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (noir) + (marron) Absence d'amiante</p> | |

| ZPSO013 : plaques de plâtre | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|--|---|---|-------|
| Niveau : Extérieur | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Local poubelle | 1 | Plafond | Oui Extérieur - Local poubelle : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-018 <u>Description:</u> plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante | |

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

| ZPSO008 : Conduit en fibres-ciment | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|---|--|-------|
| Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Palier | 1 | sol/plafond | Oui Rez de chaussée - Palier : sol/plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-015 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| Palier 1 | 2 | sol/plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-015 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO008 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016</p> | Idem photo : P016 |
| Palier 2 | 3 | sol/plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-015 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016</p> | Idem photo : P016 |
| Palier 3 | 4 | sol/plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-015 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016</p> | Idem photo : P016 |
| Palier 4 | 5 | sol/plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-015 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016</p> | Idem photo : P016 |

ZPSO011 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Sous-Sol

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------|---|--|--|-------|
| Cave | 1 | Plafond | Oui Sous-Sol - Cave : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-016 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante</p> | |

ZPSO014 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------|---|--|---|-------|
| Local 2 | 1 | Plafond | Oui Extérieur - Local 2 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030766/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027072-019 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante</p> | |

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**

ADX GROUPE
Telmo DA MOTA GOMES
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01
Date d'émission de rapport : 25/03/2022 23:40

Référence dossier Client:62349b9c2de23Dossier: MA2203030766
Référence dossier N° : 22UV021003
Référence laboratoire N° : 22EK027072

Reçu par MyEasyLab le : 22/03/2022 19:49
Reçu par le laboratoire le : 22/03/2022
Date d'analyse : 25/03/2022

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-01 | P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Sud | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-02 | P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Sud | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-01 | P002 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Nord | Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-02 | P002 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Nord | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 002-03 | P002 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Nord | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/10



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 003-01 | P003 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-02 | P003 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-03 (i) | P003 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)(i) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004-01 | P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Ouest | Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-02 | P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Ouest | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-03 | P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Ouest | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-04 | P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Ouest | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-01 | P006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture décorative - Extérieur - Facade Sud | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/10



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 006-01 | P007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - Facade Nord | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (marron) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-01 | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d'escalier | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008-01 | P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 009-01 | P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Demi- Palier 2 | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-01 | P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Palier 4 | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-01 | P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture sur beton - Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 011-02 | P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture sur beton - Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012-01 | P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Palier | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/10




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013-01 | P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Demi- Palier 2 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-01 | P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Palier 4 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01 (1) | P016 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Rez de chaussee - Palier | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016-01 | P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-02 | P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau de type maillage de fibres (beige) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-03 | P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-01 | P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de dalles - Colle de dalles - Extérieur - Local poubelle | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) + (marron) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 017-02 | P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de dalles - Colle de dalles - Extérieur - Local poubelle | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) + (marron) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**




N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 018-01 | P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - plaques de platre - Exterieur - Local poubelle | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 018-02 | P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - plaques de platre - Exterieur - Local poubelle | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-01 | P022 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Exterieur - Local 2 | Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau (gris) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 019-02 | P022 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Exterieur - Local 2 | Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 019-03 | P022 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Exterieur - Local 2 | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP / UU74 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

34 analyses au laboratoire dont 25 par la technique identifiée sous le terme MET et 9 par la technique identifiée sous le terme MOLP.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/10



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024815-01

- | Observation(s) échantillon(s) | |
|-------------------------------|---|
| (1) | Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche. |
| Autre(s) observation(s) | |
| (i) | La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible. |

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :


MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (METAX) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7


Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L 0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Marina Nunes
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/10

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : Dommages corporels | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a flourish.

WI. CERT

« CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA MOTA GOMES TELMO** Sous le numéro : **C004-SE07-2019**

| Domaine (S) concerné (S) | VALIDITE |
|--|----------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) | X |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | X |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | X |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 13/07/19 Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) | Du 13/07/19 Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | X |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) | X |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT
Direction



WI.CERT
16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B